
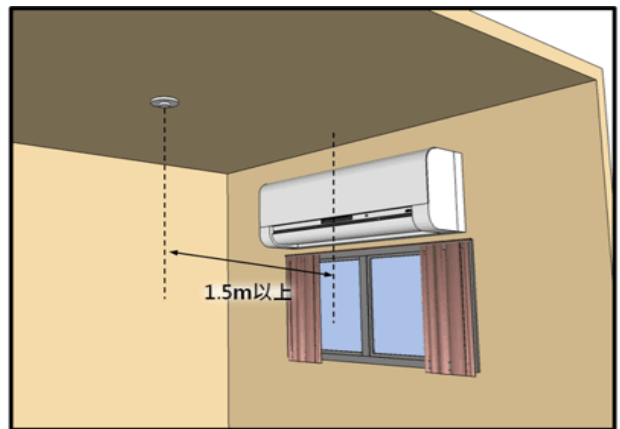
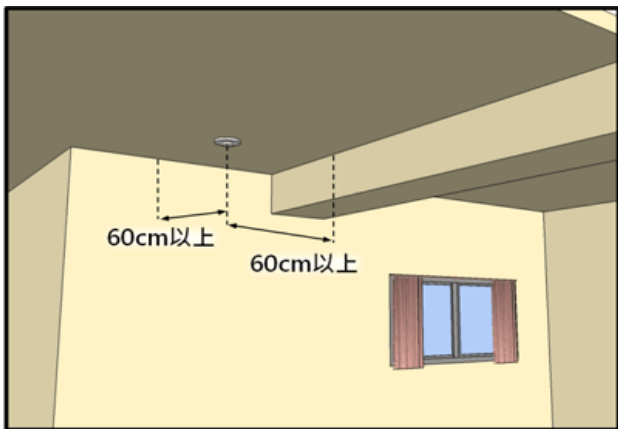


□ 除避難層以外，該樓層設有寢室之樓梯都要設置住宅用火災警報器。

□ 僅避難層有寢室者，頂樓的樓梯間要設住宅用火災警報器。

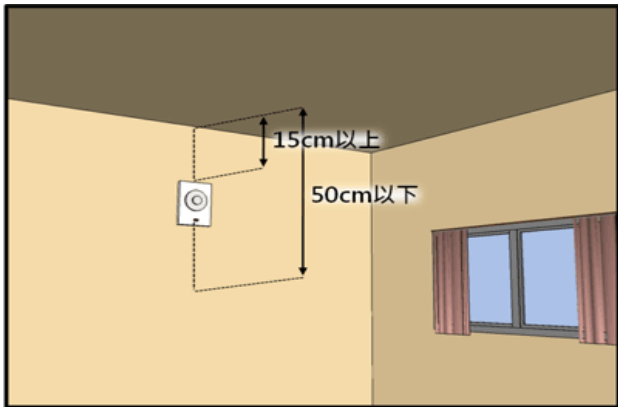

## 住宅用火災警報器要設置位置

- 一、供人就寢的居室(寢室)
- 二、廚房
- 三、樓梯：(一) 有寢室之樓層。但該樓層 為避難層者，不在此限。  
(二) 僅避難層有寢室者，通往上層樓梯之最頂層。
- 四、走廊：非屬前三款規定且任一樓層有超過七平方公尺之居室達五間以上者，設於走廊；無走廊者，設於樓梯。

(以上資料來源:新竹縣消防局)